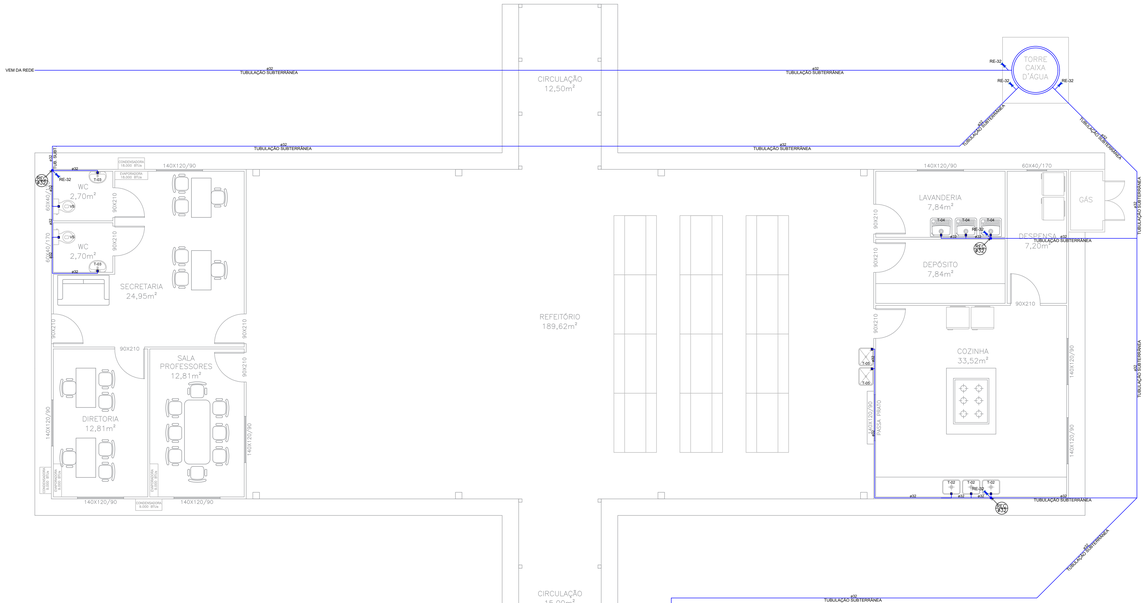

NOTAS

1 - Conforme NBR 8160/1999 todas as mudanças de direção nos trechos horizontais das tubulações de esgoto onde não exista possibilidade causas de inspeção devem ser feitas com peças de 45graus central igual ou inferior a 45°.

2 - Conforme NBR 7229/1993, o sistema de tratamento de efluentes (fossa/filtro) devem estar a uma distância mínima de:
a) 1,50m para construções, limites do terreno e ramal predial de água;
b) 3,00m de sorvedouro, poço de visita, árvores e de qualquer natureza;
c) 3,00m de divisa e de rede pública de água.

3 - As tubulações utilizadas nas instalações de esgoto e água fria devem ser do tipo rígido em PVC.

4 - As tubulações de esgoto devem possuir declividade mínima no sentido do escoamento de 2% para tubos com diâmetro nominal menor ou igual a 75mm e 1% para tubos com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm.

5 - Nenhuma tubulação deverá ser colocada por ribbons ou outro tipo de acabamento antes que seja realizado o teste de estanqueidade.

SIMBOLOGIA - ÁGUA FRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO NOMINAL
T-01	TOMADA DE PAREDE "MONO 1"	PAREDE - 0,70M
T-02	TOMADA DE PAREDE "MONO 2"	PAREDE - 0,70M
T-03	TOMADA DE PAREDE "MONO 3"	PAREDE - 0,60M
T-04	TOMADA DE PAREDE "MONO 4"	PAREDE - 0,60M
T-05	TOMADA DE PAREDE "MONO 5"	PAREDE - 1,20M
T-06	TOMADA DE PAREDE "MONO 6"	PAREDE - 1,20M
CR	CAIXA REFRATÁRIA	PAREDE - 0,15M
RF	REGISTRO DE PRESSÃO 25MM	PAREDE - 1,20M
RG-25	REGISTRO DE GAVETA SOLDÁVEL 25MM	-
RG-32	REGISTRO DE GAVETA SOLDÁVEL 32MM	-
RGB	REGISTRO DE GAVETA BRUTO SERIAL BRANCO	PAREDE - 0,40M
RGA	REGISTRO DE GAVETA SERIAL - ALTO	PAREDE - 2,20M
RCR	REGISTRO PARA DESCARGA DE LAVAR ROUPAS	PAREDE - 1,00M
VS	VASO SANITÁRIO C/BK1 SEM DESCARGA	PAREDE - 0,30M
RED	REDUÇÃO DE ÁGUA FRIA	-
DAF	DESCIDA DE ÁGUA FRIA	-
SAF	SUBIDA ÁGUA FRIA	-
VE	VÁLVULA ESFERA	-
H	HIDRÔMETRO	-
DV	DRENAGEM DE VENTILAÇÃO	-
CT	CHUVEIRO ELÉTRICO CONSIDERADO 7,5KW 220V - 30A - 4,5MM	PAREDE - 1,80M
		TUBO SOLDÁVEL DE PVC PARA ÁGUA FRIA
		TUBO DE PVC PARA VENTILAÇÃO
		TUBO DE PVC PARA VENTILAÇÃO (NFS 14 TETO)

PROJETO HIDRÁULICO
1/60

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL			ASSINATURA
LOCAL: RUA MAINOLVO LEHMKHUL		AREA: 801,28m²	FOLHA: HID 01
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO MARIA DE SOUZA JÚNIOR			
TITULO: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO MARIA DE SOUZA JÚNIOR			RESP. TECNICO
DESENHO: GIORDANO	ESCALA: INDICADA	DATA: ABRIL/2024	
RESP. TÉCNICO: GIORDANO BRUNO HEERDT			